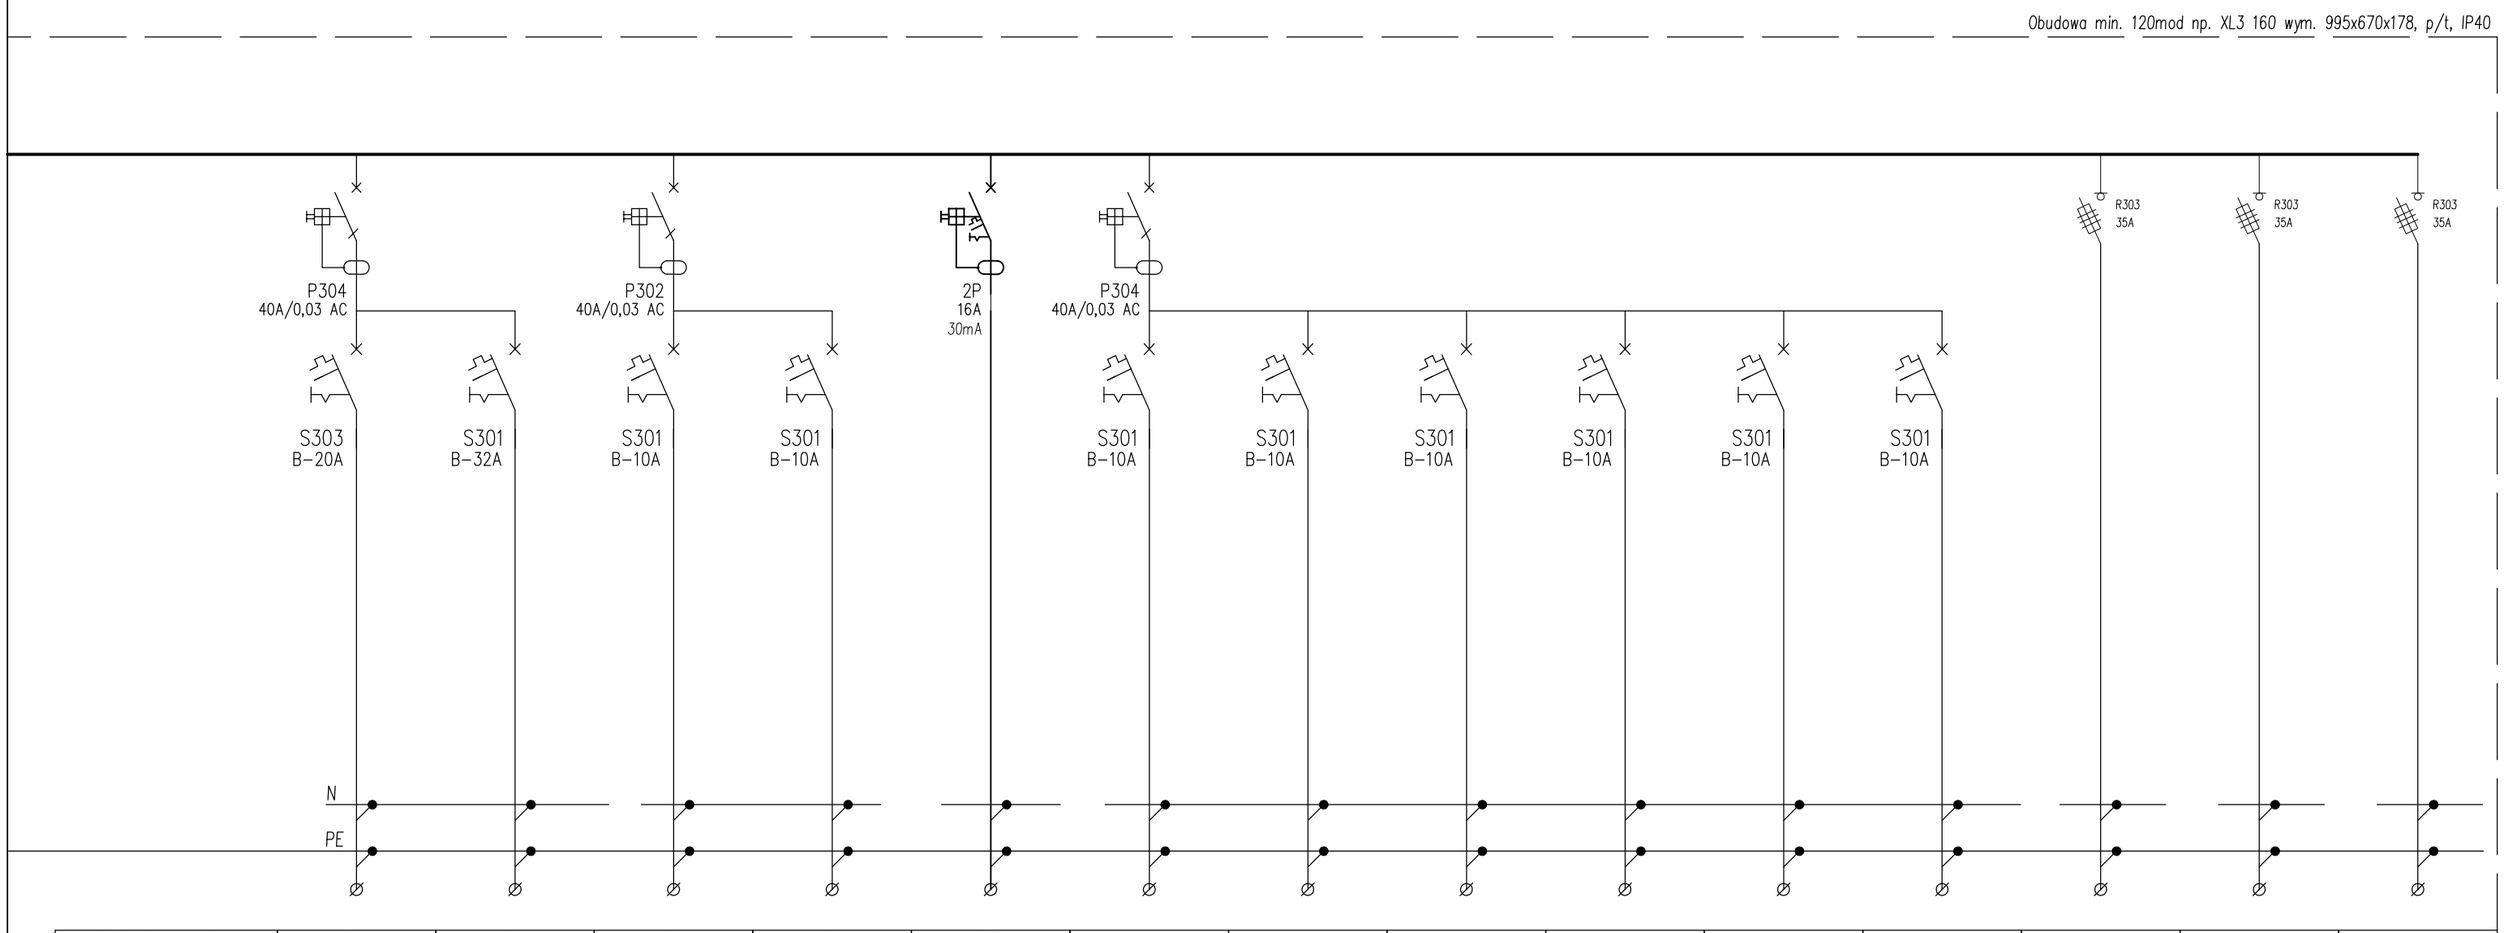

Identyfikacja obwodu	6g	8g	1o	2o	15g	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opis	Zasilanie projektowanego podgrzewacza wody	Zasilanie projektowanego podgrzewacza wody	Obwody oświetlenia w pom. laboratoryjnym	Obwody oświetlenia w pom. laboratoryjnym	Punkt zasilania centrali detekcji gazu	Istniejące obwody oświetlenia	Istniejące obwody oświetlenia	Istniejące obwody oświetlenia	Istniejące obwody oświetlenia	Istniejące obwody gniazd	Istniejące obwody zasilania	Zasilanie istn. tablicy rozdzielczej	Zasilanie istn. tablicy rozdzielczej	Zasilanie istn. tablicy rozdzielczej
Moc zainstalowana	10kW	5kW	0,6kW	0,9kW	0,1kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Typ kabla/przewodu	YDYżo 5x6mm	YDYżo 3x4mm	YDYżo 4x1,5mm	YDYżo 4x1,5mm	YDYżo 3x2,5mm	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.
Faza	L1,L2,L3	L1	L2	L2	L1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uwagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Arkusz 2/2

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ LABORATORIUM CHEMII ANALITYCZNEJ I KRYMINALISTYKI NR ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

ZUT

Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper
42-200 Częstochowa
ul.Ikara 128 B

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
UL. WASZYNGTONA 4/8
42-217 CZĘSTOCHOWA

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR

Projektował:

mgr inż. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Rys. E3

Data 12.2016

/