


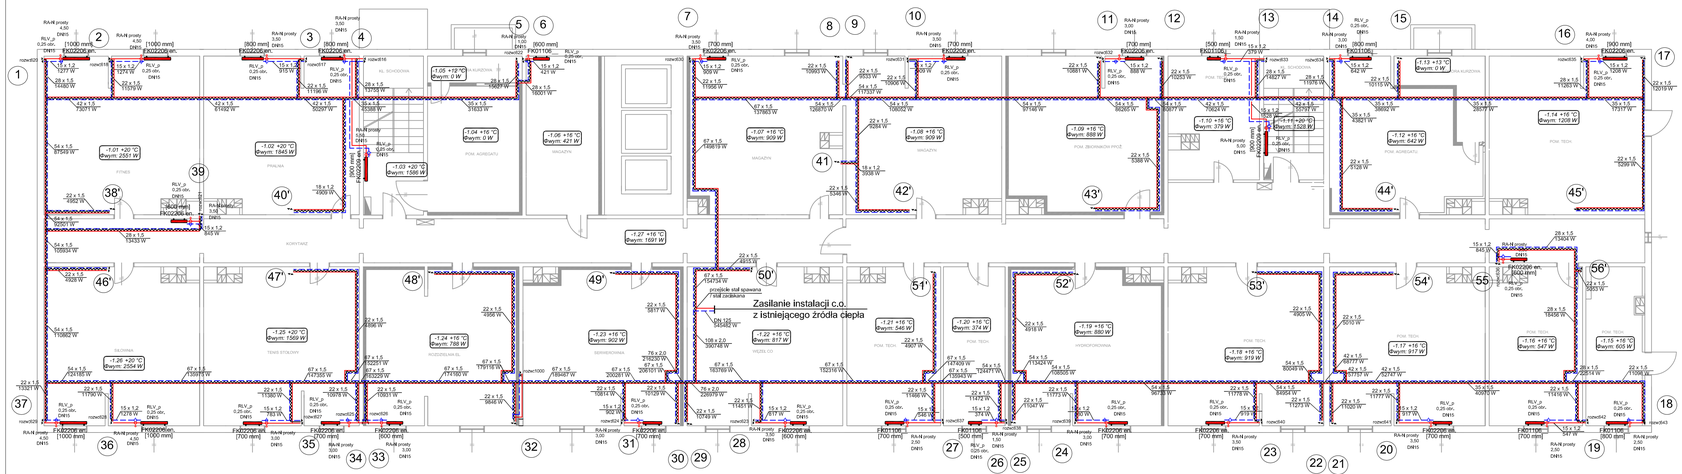


1 - istniejąca pompa obiegowa
2 - filtroodmulnik DN125
3 - przeponowe naczynie wzbiorcze N600

## LEGENDA:

- Instalacja c.o. - zasilanie rura ocynkowana zewnętrznie, mechanicznie zaciskana
- Instalacja c.o. - powrót rura ocynkowana zewnętrznie, mechanicznie zaciskana
- Izolacja przewodów
- Istniejące przewody
- Ø 13 +20 °C Φwym: 9331 W — Numer pomieszczenia, temperatura, zapotrzebowanie na moc
- FTV2206 art. [1100 mm] — Grubość,wysokość, długość, nastawa grzejnika


Projektant:
euro projekt
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAZOW 29A
NIP 9732-000-08-00 REGON 000 000 000
TEL./FAX: (34) 3720505, 7301750
NIP 573-x10-05-52

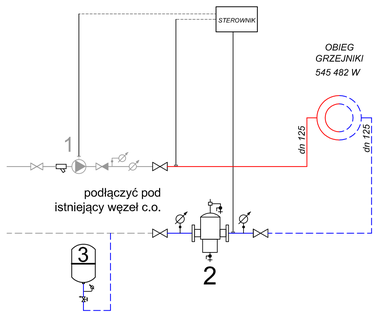
Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-202 Częstochowa

Temat: Projekt przebudowy instalacji CO w budynku Domu Studenckiego "Skrzat" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 76/78

Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 76/78
dz. ewidencyjna 17/3 i 38/4 obr. 41b

Tytuł rys.: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-
RZUT PIWNICY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autor opracowania: | mgr inż. Łukasz MIRCZAK | Nr uprawnień SLK/7059/PWOS/05 | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Łukasz MIRCZAK | Nr uprawnień SLK/7059/PWOS/05 | Podpis |
| Sprawdził: | mgr inż. Mateusz BULA | Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17 | Podpis |

| Skala: | Data: | Faza: | Branża: | Nr rys.: | Rewizja: | Kod projektu: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:100 | 04.2019 | P-B | SANITARNA | 1 | A | 19_065 |

MODYFIKACJE/REWIZJE: