



SCHEMAT STEROWANIA ODDYMIANIEM  
KLATKI SCHODOWEJ  
Schody południowe

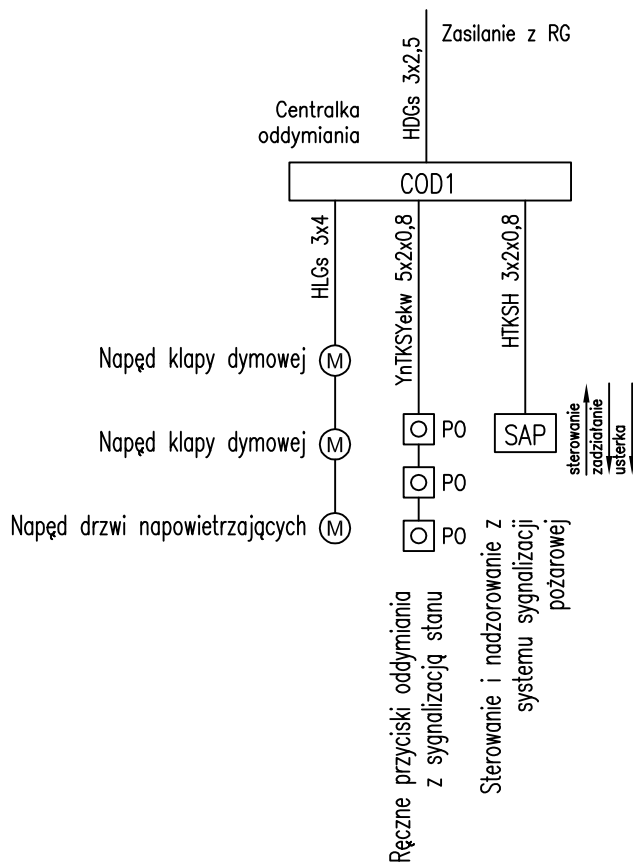

SCHEMAT STEROWANIA ODDYMIANIEM  
KLATKI SCHODOWEJ  
Schody północne

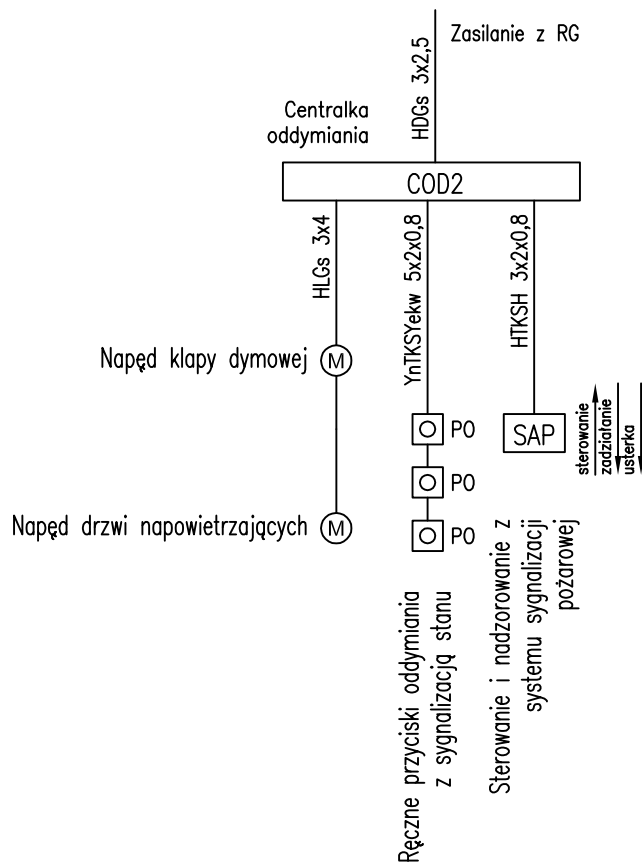

UWAGA: Wszystkie połączenia  
wg DTR centrali.



A R P A

Architektoniczna Pracownia Autorska  
Jerzego Gurawskiego  
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,

tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych  
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych

skala:	data:	umowa nr:
-	IX 2010	K2 - 372/114/09

Gł. proj.: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65

Projektował:  
mgr inż. Jacek Mizgajski  
upr. bud. 528/87/Pw

mgr inż. Andrzej Baranowski

nr rysunku:

E-325